



AQUA CNT

100S - 100F

Kullanım Kılavuzu

ÖNSÖZ

Bu Döküman, AQUA CNT kompakt tip pompa kontrol ve su izleme cihazının (dökümanın kalanında AQUA olarak bahsedilecektir) kullanım talimatlarını içermektedir. Cihazın kurulumu ve kullanımından önce lütfen dökümanı dikkatlice okuyunuz. Kompakt tip Pompa Kontrol ve Su İzleme Cihazı, su üretim sondaj kuyularında, su terfi pompa istasyonlarında, içme suyu su depolarında ve izole alt bölge ölçüm istasyonları (DMA) sistemi kontrol etmek ve sahadan veri toplamak üzere dizayn edilmiştir.


DONANIMSAL ÖZELLİKLER

- Düşük güç tüketimli mikro denetleyici
- Dahili ultrasonik debimetre, en az %1 hassasiyet, DN50-DN700 ölçüm aralığı (AQUA CNT 100F Modeli için)
- 64x128 Grafik LCD ekran ve membran tuş takımı kullanıcı arayüzü
- GSM/GPRS modem + 5 dbi harici anten
- Batarya yönetimi birimi, dahili DC UPS ve Şarj regülatörü
- 14.8V 12.800mA Li-Po batarya*
- 8 mb kalıcı dahili hafıza
- 3 adet 16-bit analog giriş ve 1 adet 12-bit analog çıkış
- 4 adet dijital giriş ve 2 adet dijital çıkış (röle)
- Dahili atanabilir I/O giriş-çıkış tablosu
- GSM üzerinde RTC (gerçek zaman saati) güncelleme
- IP 67 koruma sınıfı

1. MONTAJ


AQUA'nın montaj ve kurulumu çok basittir. Bu bölümde verilen adımları uygulayarak AQUA cihazınızın montajını kolayca yapabilirsiniz. Öncelikle AQUA üzerinde takılı olan kulakları ters takarak AQUA'nın bir yere sabitlemesini yapabilirsiniz. Aşağıdaki Şekilde kulakların nasıl takılması gerektiği gösterilmiştir.

Daha sonra AQUA'ya bağlantı yapılacak kabloların geçeceği rekorları AQUA cihazının altında bulunan deliklere yerleştiriniz. AQUA'nın rekor bağlantılarını aşağıdaki şekillerde görebilirsiniz.

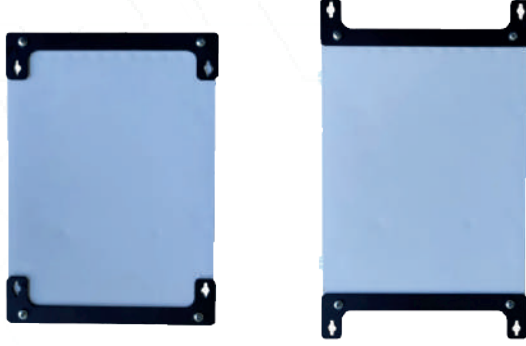

Şekil 1.1 AQUA Arka Profili

Son olarak haberleşmenin sağlanması için MODEM antenini AQUA'nın yan tarafındaki anten girişine takınız. AQUA'nın antenininin takılması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

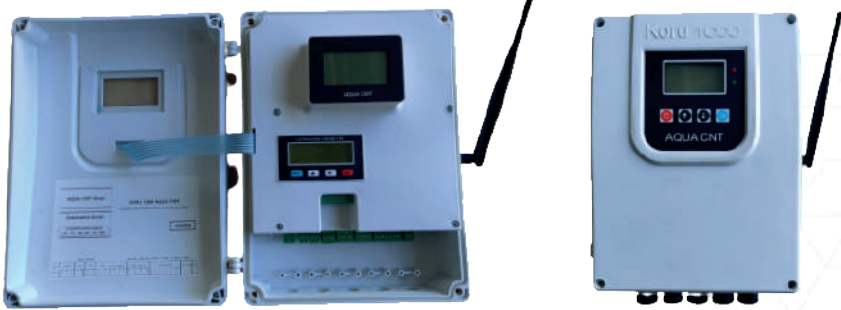

Şekil 1.2 AQUA Ön Profili


* Pano içerisindeki enerji girişine izolasyon trafosu tavsiye edilir. Aqua enerji topraklaması kesinlikle yapılmalıdır. Motor sürücü besleme ve çıkış güç kabloları ile Sensör besleme ve sinyal kabloları aynı kablo kanalından gitmemelidir. Analizör ile haberleşme için kullanılacak kablo burgulu ve koruma kılıflı olmalıdır.

2. KURULUM VE KULLANIM

Bu bölümde AQUA cihazının kurulumunun yapılabilmesi için gerekli bilgiler verilmiştir.

Kablo Bağlantı Şeması

Şekil 2.1'de AQUA cihazının kurulumu yapılırken gerekli olan kablo bağlantılarının klemens bilgileri verilmiştir.

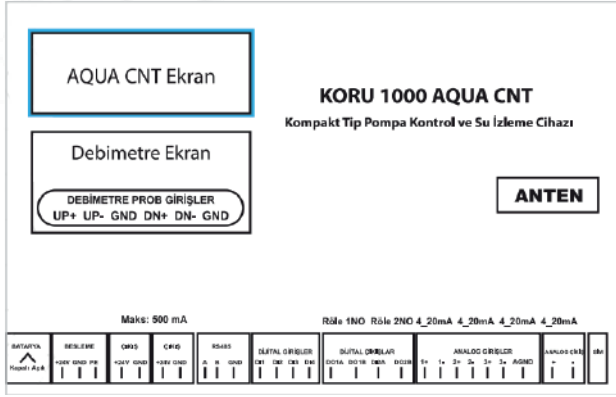

Şekil 2.1 AQUA Kablo Bağlantıları Göstergesi

Tuş Takımı ve Led Göstergeleri

AQUA'nın işletimi ve kullanıcı ayarlarının yapılabilmesi için cihaz üzerinde bir membran tuş takımı ve cihazın çalışma durumunu belirten bir adet yeşil ve bir adet kırmızı LED bulunmaktadır. Tuş takımı ve LED'ler Şekil 2.2'de gösterilmiştir.



Şekil 2.2 AQUA Membran Tuş Takımı ve LED'ler

Membran tuş takımı üzerinde C, yukarı yön, aşağı yön ve OK tuşları olmak üzere dört adet tuş bulunmaktadır. Bu tuşların işlevleri aşağıda verilmiştir.

- C tuşu geri gitme, üst menüye dönme ve iptal komutları için kullanılır.
- Bir değer girerken C tuşuna basılması değeri kaydederek geri git komutu olarak işletilir.
- Aşağı/yukarı yön tuşları menü içerisinde bir önceki ya da sonraki menüye gitmek ya da değer girdisi yaparken seçili satırdaki değeri değiştirmek için kullanılır.
- OK Tuşu onaylama-kaydetme durumlarında kullanılır. OK Tuşunun kullanıldığı bir takım özel durumlar şu şekildedir:
 - AQUA Açılış ekranında yukarı yön ve aşağı yön tuşlarına beraber basıldığında cihaz Otomatik Mod ve Manuel Mod arasında geçiş yapar.
 - AQUA Açılış ekranında iken OK tuşuna basıldığında sistem manuelde ise motor çalış/dur komutu olarak kullanılır. Çalış/dur komutları ard arda basıldığında 30sn ara ile işletilir.
 - AQUA Alarm ekranında OK tuşuna basıldığında cihazda o anda bulunan alarmların sıfırlanma işlemi gerçekleştirilir.
- Cihaz üzerinde verilen yeşil ve kırmızı LED'lerin anlamları aşağıda verilmiştir.
- Yeşil LED'in saniyede bir yanıp sönmesi durumu GPRS bağlantısının ve SCADA haberleşmesinin sağlandığını gösterir. Kırmızı LED'in her saniyede bir yanıp sönmesi sistemde alarm oluştuğunu gösterir.

AQUA Üzeride bulunan LCD Ekran, bir tuşa basıldıktan sonra 60 saniye içerisinde her hangi bir tuşa basılmadığında uyku moduna geçer ve ekranda " KORU1000, Lütfen Bir Tuşa Basınız" ibaresi görünür. Bir tuşa basıldığında ekran uyku modundan çıkar.



Ekran ışığı yanıyor ama veriler görünmüyor ya da ekran kapalı iken membran ışıkları yanıyorsa ekran kablosu kontrol edilmelidir.

AQUA MENÜLERİ

AQUA cihazının menülerine LCD ekran üzerinden membran tuş takımı yardımı ile ulaşılabilir. Bu menüler 8 ana ekran altında toplanmıştır (Şekil 2.3). Bu ekranlar;

- İşletme Ekranı
- Sistem Ayarları
- Motor Çalışma Ayarları
- Motor Koruma Ayarları
- Alarm ve Uyarılar
- Modbus RTU Ayarları
- Hakkında
- Cihaz Test ekranları olarak ana başlıklara ayrılırlar.

```
>isletme
  Sistem Ayar
  Motor Calisma Ayar
  Motor Koruma Ayar
  Alarm ve Uyarilar
  Modbus RTU Ayar
  Hakkinda
  Cihaz Test
```

Şekil 2.3 AQUA Kablo Bağlantıları Göstergesi

1. İŞLETME EKRANI

AQUA İşletme Ekranı 2 sayfadan oluşmaktadır. Sistem ilk açıldığında işletme ekranının 1. sayfası ile açılır. Yön tuşları ile birinci ve ikinci sayfalar arasında geçiş yapılabilir. Şekil 2.4. ve Şekil 2.5'te görüleceği üzere, işletme ekranlarındaverilen bilgiler aşağıdaki gibidir.

İşletme ekranı birinci sayfada verilen değerler;

- 1. satırda saat, tarih ve çekim gücü değerleri bulunur. Çekim gücü değerinin aralığı CSQ 0-31 aralığında değişim gösterebilir.

Çekim Gücü	Açıklama
0-16	1 kademe çekim
16-22	2 kademe çekim
22-26	3 kademe çekim
27-31	4 kademe çekim

• 2. satırda modem çalışma durumu ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Modem durumu modem üzerindeki LED'e ve aynı zamanda işletme ekranındaki Modem Durum bilgisine bakarak sağlanır. Bu belirlemeler

Tablo 2.1'de verilen bilgilere göre yapılır;

```
22:23:58 1: 1: 0 0
Modem: 1 Calis:200
D1:0.0 D2:0.0
B1:0.0 B2:0.0
S1:0 S2:0
Hedef!0 HdfHab:0
GrsV:0.0 Scada:31
Pil:96.6 Manuel
```

Şekil 2.4 AQUA Kablo Bağlantıları Göstergesi

MODEM DURUM	MODEM LED	AÇIKLAMA
0	LED yanmıyor	Modeme enerji veren regülatör arızalı veya modem power on transistörü arızalıdır.
0	Yanıp sönüyor	Modem enerjilenmiş fakat modem haberleşmesinde problem vardır. Modem 0 değerinin değişmemesi durumunda modem 150sn de bir kendini resetler
1	-	Sim Kart Sorgulanıyor Sim kartta pin kodu var ve ise bir sonraki aşamaya geçemez. Pin kodu yok ise ve modem 1 de kaldı ise sim kart kapalı veya sim yuvası bozuk olabilir.
2	-	GSM Network'üne bağlantı deniyor. Bir sonraki adıma geçemez ise GSM şebeke bağlanama problemi vardır. Anten takılmamış veya çekim gücü çok zayıf olabilir.
15	-	Gsm Bağlantısı kuruldu . Cihaz bu aşamada 502. Porttan modbus TCP sorgusu bekler.(Sorgunun cihaza ulaşabilmesi için APN network ayarları yapılması gerekmektedir. Varsayılan APN network ayarı Turkcell Statik IP APN avarı olan "mgbs" dir.)
102	-	Cihaz hedef IP'ye bağlanmayı deniyor.

Tablo 2.1 Modem Çalışma Durumu Bilgileri

• Çalışma Durumu verilerine bakarak AQUA'nın çalışma durumu ile alakalı bilgi sahibi olunabilir. Burada gösterilen verilerin anlamı Tablo 2.2'de verilmiştir.

• 3. satırda (Debi1 ve Debi2 girişleri tanımlandı ise) debimetrelerden okunan anlık debi değeri gösterilir.

ÇALIŞMA DURUMU	AÇIKLAMA
0	Çalışma Durumu Seçilmedi Motor Duruyor
10	Hedef Besleme Senaryosu Seçildi Motor Duruyor
11	Hedef Besleme Senaryosu Seçildi Motor Çalışıyor
100	Hedef Besleme Senaryosu Seçildi Hedef ile haberleşme yok ve geçmiş taklit et acil durum senaryosu aktif Motor Duruyor
101	Hedef Besleme Senaryosu Seçildi Hedef ile haberleşme yok ve geçmiş taklit et acil durum senaryosu aktif Motor Çalışıyor
120	Hedef Besleme Senaryosu Seçildi Hedef ile haberleşme yok ve geçmiş taklit et acil durum senaryosu pasif Motor Duruyor
121	Hedef Besleme Senaryosu Seçildi Hedef ile haberleşme yok ve geçmiş taklit et acil durum senaryosu pasif Motor Çalışıyor
20	Hedef Basınç Senaryosu Seçildi Motor Duruyor
21	Hedef Basınç Senaryosu Seçildi Motor Çalışıyor
200	Sistem Manuel'de Motor Duruyor
201	Sistem Manuel'de Motor Çalışıyor
30	Basınç PI Motor Duruyor
31	Basınç PI Motor Çalışıyor

Tablo 2.2 AQUA Çalışma Durum Bilgileri

- 4. satırda (Basınç1 ve Basınç2 girişleri tanımlandı ise) basınç sensörlerinden okunan anlık basınç değerleri gösterilir.
- 5. satırda (Seviye1 ve Seviye2 girişleri tanımlandı ise) seviye sensörlerinden okunan anlık seviye değerleri gösterilir.
- 6. satırda hedef seviye ve hedef ile sağlanan en son haberleşmenin üzerinden geçen süre gösterilir. Bu satırda gösterilen değerler, eğer hedef seviye ile haberleşme tamamlandı ve haberleşme gerçekleşti ise Hedef: (değer) cm şeklinde, haberleşme tamamlanamadı ya da yok ise Hedef! (değer) cm şeklinde verilir.
- 7. Satırda Giriş besleme voltajının değeri ve SCADA' dan gelen en son sorgunun kaç saniye önce geldiği bilgisi verilir.
- 8. Satırda pil yüzdesi, pil şarj durumu ve sistemin otomatikte mi yoksa manuelde mi olduğu bilgileri verilir.
- 9. "Pil:" ise normal mod,
"Pil!" ise düşük güç modu anlamına gelmektedir.

```

L1:0.0V      L1:0.0A
L2:0.0V      L2:0.0A
L3:0.0V      L3:0.0A
P:0.0        OA:0.0A
COSφ:0.00    F:0.0Hz
SFr:30.0
D.Girisler:  0 0 0 0
D.Cikislar:  0 0

```

Şekil 2.5 İşletme Ekranı, İkincil Ekran

İşletme Ekranının ikinci ekranında gösterilen veriler şu şekildedir.

1. Satırda L1 Voltaj ve L1 Akım değeri
2. Satırda L2 Voltaj ve L2 Akım değeri
3. Satırda L3 Voltaj ve L3 Akım değeri
4. Satırda Anlık güç ve Ortalama Akım Değeri
5. Satırda Cosφ ve Şebeke frekans değeri (NOT: COSφ 0-1 aralığı dışında ise akım trafo yönleri kontrol edilmelidir.)
6. Satırda Sürücü çalışırken gönderilecek frekans değeri
7. Satırda Dijital Giriş Fiziksel durumları
8. Satırda Dijital Çıkış Fiziksel durumları gösterilmektedir.

2. SİSTEM AYARLARI EKRANI

Sistem ayarları sistem için gerekli ayar parametrelerinin ekran üzerinden ayarlandığı menüdür. Sistem ayarları sekmesinden aşağı yukarı yön tuşları ile ayar parametreleri arasında gezilmektedir. İzinli IP1 ve IP2 Aqua CNT de ip filtre özelliği bulunmaktadır. İki adet ip filtre tanımlanabilir. Aşağı / Yukarı yön tuşları ile ilerleyerek 2 adet IP filtre tanımlaması yapılabilir. Şekil 2.6'da örnek olarak IP1-1 ayarı ekranı gösterilmiştir. IP1-1'den IP 2-4'e kadar IP tanımlaması yapılabilir. IP1- 1'de IP-1'in 1. okteti, IP1-2'de IP-1'in ikinci okteti ayarlanır. Aynı ayarlamalar IP-2 için de geçerlidir.

```

      SISTEM AYAR
  İzinli IP 1-1
    0

0.0.0.0

```

Şekil 2.6 İşletme Ekranı, İkincil Ekran

Hedef Besleme IP


Aqua CNT cihazının bir hedef ile haberleşmesi isteniyor, ve cihazın bu hedeften okunan seviye bilgisini otomatik olarak okuması isteniyor ise buradan hedef cihaza ait olan IP adresinin tanımlanması yapılır. Şekil 2.7'de Hedef Besleme IP-1 örnek olarak verilmiştir.



Şekil 2.7 Hedef Besleme IP-1 tanımlama ekranı

Hedef Modbus Register Adres


Haberleşme sağlanacak modbus cihazından okunacak adresin tanımlanması (Şekil 2.8) buradan yapılır. Eğer okunacak hedef adres değeri float (Real) bir değer ise float modbus adresi +10000 olarak tanımlanır.

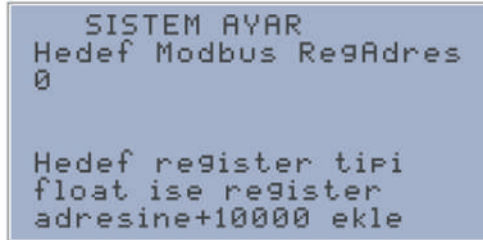

Şekil 2.8 Hedef Modbus RegAdres tanımlama ekranı

Hedef Modbus ID

Haberleşme sağlanacak modbus cihazının network ID'si buradan (Şekil 2.9) tanımlanır (Eğer hedef cihaz başka bir AQUA ise hedef ID 3 olarak tanımlanmalıdır).

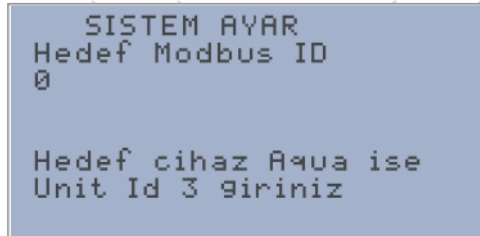

Şekil 2.9 Hedef Modbus ID tanımlama ekranı

Hedef Sorgu Port

Bu kısımda Hedef sorgu TCP portu tanımlanır ve hedef haberleşme ayarları tamamlanmış olur (Şekil 2.10). Hedef cihaz Aqua ise port 502 dir.



Şekil 2.10 Hedef Sorgu Port tanımlama ekran

Debi 1 Set (m3/s)

Bu kısımda (Debimetre Analog Girişte Bağlı ise) Debimetre 1'in maksimumskala değeri m3/h cinsinden tam sayı olarak tanımlanır.

Debi 2 Set (m3/s)

Bu kısımda (Debimetre Analog Girişte Bağlı ise) Debimetre 2'nin maksimum skala değeri m3/h cinsinden tam sayı olarak tanımlanır. Debimetre 1 için maksimum skala değer giriş ekranı Şekil 2.11'de verilmiştir. Debimetre 2 için Set Değeri bir sonraki menüden aynı şekilde girilir.



Şekil 2.11 Debimetre 1 için maksimum skala değer giriş ekranı

Basınç 1 Set (bar)

Bu kısımda Basınç Sensörü 1'in maksimum skala değeri bar cinsinden tam sayı olarak tanımlanır.

Basınç 2 Set (bar)

Bu kısımda Basınç Sensörü 2'nin maksimum scala değeri bar cinsinden tam sayı olarak tanımlanır. Basınç Sensörü 1 için maksimum scala değer giriř ekranı Şekil 2.11'de verilmiştir. Basınç Sensörü 2 için Set Değeri bir sonraki menüden aynı şekilde girilir.



Şekil 2.12 Basınç 1 için maksimum scala değeri giriř ekranı

Seviye 1 Set (cm)

Bu kısımda Seviye Sensörü 1'in maksimum skala değeri cm cinsinden tam sayı olarak tanımlanır.



Statik Seviye Nedir?

Motor çalışmaz iken su seviyesinin zemine olan uzaklığını belirtir. Sensörün montaj derinliği ile sensörün su yükünün farkı alınarak bulunur.

Dinamik Seviye Nedir?

Dinamik seviye su seviyesin zemine olan uzaklığını belirtir. Sensörün montaj derinliği ile sensörün su yükünün farkı alınarak bulunur.

Seviye 2 Set (cm)

Bu kısımda Seviye Sensörü 2'nin maksimum scala değeri cm cinsinden tam sayı olarak tanımlanır. Seviye Sensörü 1 için maksimum skala değer giriř ekranı Şekil 2.13'de verilmiştir. Seviye Sensörü 2 için Set Değeri bir sonraki menüden aynı şekilde girilir.



Şekil 2.13 Seviye 1 için maksimum scala değeri

Debi 1 Giriş

Sensör girişin fiziksel bağlantı noktası tanımlanır (Şekil 2.14). Bağlantı seçenekleri Tablo 2.3'te verilmiştir. Bu seçenekler Debimetre 2 için de geçerlidir.

Debi 2 Giriş

Sensör girişin fiziksel bağlantı noktası tanımlanır.




Şekil 2.14 Debimetre 1 bağlantı seçenekleri seçim ekranı

Giriş	Açıklama	Giriş	Açıklama
0	Giriş Yok	5	Dijital Giriş 1
1	Analog Giriş 1	6	Dijital Giriş 2
2	Analog Giriş 2	7	Dijital Giriş 3
3	Analog Giriş 3	8	Dijital Giriş 4
4	Haberleşme ile Okuma		

Tablo 2.3 Debimetre giriş seçenekleri

Basınç 1 Giriş

Sensör girişin fiziksel bağlantı noktası tanımlanır (Şekil 2.15). Bağlantı seçenekleri Tablo 2.4'te verilmiştir. Bu seçenekler Basınç 2, Seviye 1 ve Seviye 2 için de geçerlidir.

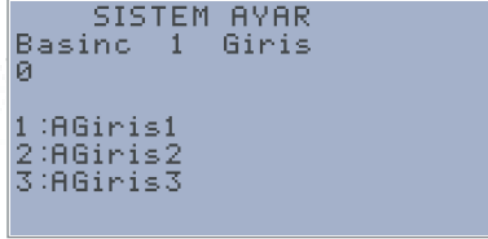

Şekil 2.15 Seviye 1 için bağlantı seçim ekranı

Giriş	Açıklama
0	Giriş Yok
1	Analog Giriş 1
2	Analog Giriş 2
3	Analog Giriş 3

Tablo 2.4 Seviye sensörü giriş seçenekleri

Basınç 2 Giriş

Sensör girişin fiziksel bağlantı noktası tanımlanır(Bkz:Tablo 2.4).

Seviye 1 Giriş

Sensör girişin fiziksel bağlantı noktası tanımlanır (Bkz: Tablo 2.4).

Seviye 2 Giriş

Sensör girişin fiziksel bağlantı noktası tanımlanır (Bkz: Tablo 2.4)

Motor Termik Giriş

Girişin fiziksel bağlantı noktası tanımlanır (Şekil 2.16). Bağlantı seçenekleri Tablo 2.5'te verilmiştir. Bu seçenekler Motor Çalışıyor Girişi için de geçerlidir.

Motor Çalışıyor Giriş

Girişin fiziksel bağlantı noktası tanımlanır. Seçenekler için Bkz: Tablo2.5.

```

SISTEM AYAR
Motor Termik giris
0

1:D.Giris1
2:D.Giris2
3:D.Giris3
4:D.Giris4

```

Şekil 2.16 Motor Termik Giriş Bağlantı seçenekleri seçim ekranı

1	Dijital Giriş 1
2	Dijital Giriş 2
3	Dijital Giriş 3
4	Dijital Giriş 4

Tablo 2.5 Motor Termik Girişi Bağlantı Seçenekleri

Sıvı Seviye Rölesi Girişi

Sıvı Seviye Rölesi Girişinin seçildiği ekrandır (Şekil 2.17). Seçenekler MotorTermik Girişi seçenekleri ile aynıdır (Bkz. Tablo 2.5).

```

SISTEM AYAR
SSR giris
0

1:D.Giris1
2:D.Giris2
3:D.Giris3
4:D.Giris4

```

Şekil 2.17 SSR Giriş Seçenekleri Ekranı

Debimetre Pulse Çarpanı

Debimetre dijital girişe tanımlı ise kaç puls geldiğinde $1m^3$ su akışı olduğu tanımlanır. Debimetre Pulse çarpanı menüsü Şekil 2.18'de gösterilmiştir.

```

SISTEM AYAR
Debimetre Puls Carpan:
1

1m3 Su icin Puls

```

Şekil 2.18 Motor Çalıştırma çıkışının fiziksel bağlantı seçim ekranı

Motor Çalış Çıkışı

Motor Çalıştırma çıkışının fiziksel bağlantı noktası tanımlanır (Şekil 2.19). Bağlantı seçenekleri Tablo 2.6'da verilmiştir.




Şekil 2.19 Motor Çalıştırma çıkışının fiziksel bağlantı seçim ekranı

0	Çıkış Yok
1	Dijital Çıkış 1
2	Dijital Çıkış 2

Tablo 2.6 Motor Çalıştırma Çıkışının Fiziksel Bağlantı Seçenekleri

Log tutma süre (dk)

Haberleşme yok iken cihaz analog sensör değerlerini anlık güç ve status word değerini log saati ile birlikte kayıt eder. Kayıt süresi bu ekrandan (Şekil 2.20) yapılır. Kayıtlar 1 ile 1000 dk arasında yarılanabilir.

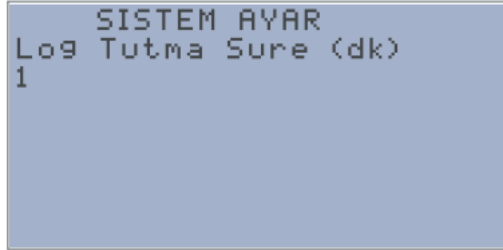

Şekil 2.20 Log tutma süresi giriş ekranı

APN Network

APN network tanımlama ekranıdır (Şekil 2.21). Ön tanımlı APN Turkcell operatörünün sabit IP APN'si olan mgbs'dir. Ayar için girilip C tuşu ile boş bırakıldığı zaman "mgbs" otomatik atanır. Örnek APN networkler;

- Turkcell: mgbs
- Vodafone: internetstatik
- Türk Telekom:statikip , özel data apn veya yurtdışı apn tanımlanabilir.



```
SISTEM AYAR
APN Network
m9bs
```

Şekil 2.21 APN Tanımlama ekranı

Motor Referans Çıkış

Motorların sürücü ile sürülmesi durumunda sürücüye gönderilen referans frekans değerinin 10 katı bu ekrandan (Şekil 2.22) girilir.

Örneğin 45.5Hz ile çalıştırılacak bir motor için 455 tam sayı değeri yazılır.



Motor referans çıkışının minimum değeri, pompa çalışırken 30Hz olacak şekilde sabitlenmiştir.



```
SISTEM AYAR
Motor Ref Cıkis
300

Değeri 10 ile carp
```

Şekil 2.22 Motor Referans Frekans Ekranı

Motor Referans Set

Motor sürücü kullanımında ayarlanmış olan maksimum motor referans değeri bu ekrandan (Şekil 2.23) tanımlanır. Varsayılan referans set değeri 50Hz'dir.



```
SISTEM AYAR
Motor Ref Set
50
```

Şekil 2.23 Motor Referans Frekans Ekranı

Düşük Güç Modu Aktif

Düşük Güç Modu'nun aktif edildiği ekrandır (Şekil 2.24). Bu seçenek aktif edilir ise güneş paneli ile beslenen noktalarda pil %40'ın altına düştüğünde sistem düşük güç modu ile az enerji tüketimi sağlamak için haberleşmeyi kapatır.



Bu özellik donanım Versiyon 1.2 için geçerlidir.

```
SISTEM AYAR
Dusuk Guc Modu Aktif
0

Pil %40 altinda iken
haberlesme kapatilir
```

Şekil 2.24 Düşük Güç Modu Aktif Etme Ekranı

Debimetre Tip Seçimi

Haberleşme ile debi okunacağı durumlarda tanımlanan debimetrelerin seçildiği ekrandır (Şekil 2.25). Tablo 2.7'de verilen debimetrelerden okunma yapılabilir.

```
SISTEM AYAR
Debimetre Tip Secim
0
Haberlesmeli tiplerde
0 Longrun Debimetre
1 Krohne IFC 50
2 Krohne IFC 300
3 ENELSAN
```


Şekil 2.25 Debimetre Tip Seçimi Ekranı

0	Longrun Debimetre
1	Krohne IFC 50
2	Krohne IFC 300
3	ENELSAN

Tablo 2.7 Motor Çalıştırma Çıkışının Fiziksel Bağlantı Seçenekler

Enerji Analizörünü Aktif Etme

Enerji Analizörü ile haberleşmeyi başlatmak için aktif edilen ayar bu ekrandan (Şekil 2.26) yapılır.

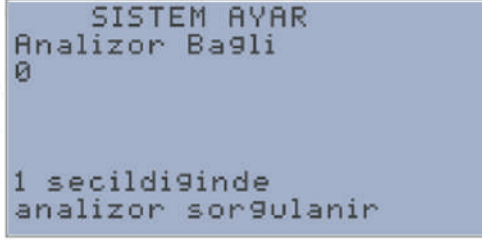


Şekil 2.26 Analizör Okuma Aktif Etme Ekranı

Enerji Analizörü Marka Model Seçimi

Cihaz önceden tanımlanmış 2 adet analizör modeli ile haberleşilmektedir. Bu analizörlerin seçimi buradan (Şekil 2.27) yapılır. Tanımlı analizör seçenekleri;

- Klemsan KLEA220P Analizör için 1 değeri
- Entes MPR32S Analizör için 1 değeri girilmelidir.
- Schneider PM2100 Analizör için 2 değeri girilmelidir.

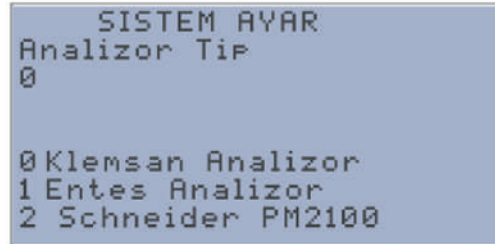

Şekil 2.27 Analizör Seçim Ekranı

3. MOTOR ÇALIŞMA AYARLARI EKRANI

Çalışma Mod

AQUA kullanarak bir motor kontrolü yapılacak ise bu motorun hangi senaryoya göre çalışacağını seçimi bu ekrandan (Şekil 3.1) yapılır. Çalışma seçenekleri Tablo 3.1'de verilmiştir.

```

MOTOR CALISMA AYAR
Calisma Mod
0

0 Serbest Mod
1 Depo Doldurma
2 Hidrofor Mod
3 Basinc PI

```

Şekil 3.1 Çalışma Modu Seçim Ekranı

0	Serbest Mod
1	Depo Doldurma
2	Hidrofor Mod
3	Basınç PI

Tablo 3.1 Çalışma Modu Seçenekler

Hedef Minimum Su Seviye

Depo doldurma modunun seçilmesi durumunda doldurulacak olan depo-
nun minimum depo seviyesinin (Pompa Çalışma Seviyesi) cm olarak tanımlan-
dığı yerdir (Şekil 3.2).

Hedef Maksimum Su Seviye

Depo doldurma modunun seçilmesi durumunda doldurulacak olan depo-
nun maksimum dep o seviyesinin (Pompa Durma Seviyesi) cm olarak tanımlan-
dığı yerdir (Şekil 3.2).

```

MOTOR CALISMA AYAR
Hedef Min Su Seviye
0

Depo doldurma modu
seciminde
min seviye (cm)

```


Şekil 3.2 Depo Doldurma Minimum Su Seviyesi Giriş Ekranı

Hidrofor Minimum Basınç

Hidrofor modunun seçilmesi durumunda hattın basıncının minimum
değerinin (Pompa Çalışma Basıncı) yüz kat olarak (x100) olarak tanımlandığı
yerdir (Şekil 3.3). Basınç birimi bar'dır. Örneğin 4.55 bar için 455 yazılır.

Hidrofor Maksimum Basınç

Hidrofor modunun seçilmesi durumunda hattın basıncının maksimum değerinin (Pompa Durma Basıncı) yüz kat olarak ($\times 100$) olarak tanımlandığı yordur. Basınç birimi bar'dır. Örneğin 6.55 bar için 655 yazılır (Şekil 3.3).

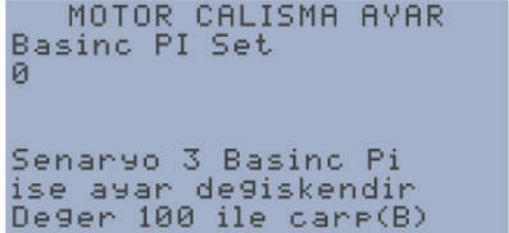


```
MOTOR CALISMA AYAR
Basinc PI Set
0

Senaryo 3 Basinc Pi
ise avar degiskendir
Deger 100 ile carp(B)
```

Şekil 3.3 Hidrofor Modu Minimum Basınç Giriş Ekranı

Basınç PI Set Ekranı

Basınç PI Modunda sabitlenmesi istenen basınç değerinin 100 ile çarpılarak girildiği ekrandır. Şekil 3.4'te Basınç PI Set ekranı gösterilmiştir.

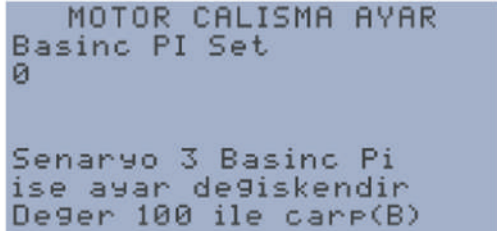


```
MOTOR CALISMA AYAR
Basinc PI Set
0

Senaryo 3 Basinc Pi
ise avar degiskendir
Deger 100 ile carp(B)
```

Şekil 3.4 Basınç PI Set Ekranı

Basınç PI Zaman Ekranı

Basınç PI Modunda PI Çevrim süresinin milisaniye cinsinden girildiği ekrandır. Şekil 3.5'te Basınç PI Zaman Ekranı verilmiştir.

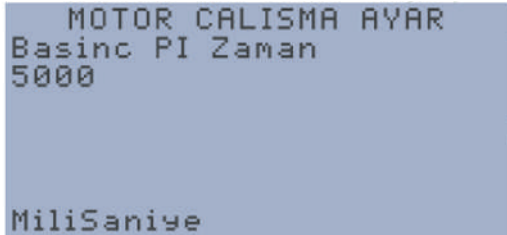


```
MOTOR CALISMA AYAR
Basinc PI Zaman
5000

MiliSaniye
```

Şekil 3.5 Basınç PI Zaman Ekranı

Acil Senaryo Aktif

Acil durum senaryosu bu ekrandan aktif edilir (Şekil 3.6).

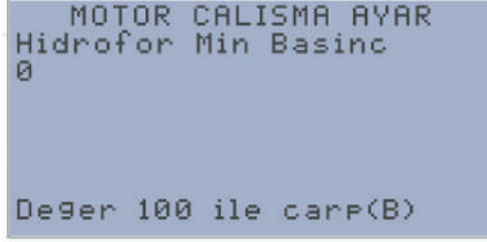


Şekil 3.6 Acil durum senaryosu aktif etme ekranı

Çalışma modu 1(Depo Doldurma) olarak seçilmiş ve hedef ile haberleşme sağlanamıyorsa, bu modun aktif edilmesi durumunda motorun geçmiş en yakın haberleşmeli gündeki motor durumunu taklit ederek çalışmasını sağlar. Motor Çalışma ve durma durumlarının örnekleme aralığı 15 dakikadır.

Acil Durum Bekleme Süresi (Dk)

Çalışma modu 1(Depo Doldurma) olarak seçilmiş ve hedef ile haberleşme sağlanamıyorsa, acil senaryo modunun aktif olmaması durumunda motor belirli süreler ile çalışır ve durur. Motorun çalışmayı beklediği süre buradan girilir (Şekil 3.7). Sürelerin birimi dakika'dır. Max:300dk Min:10dk.

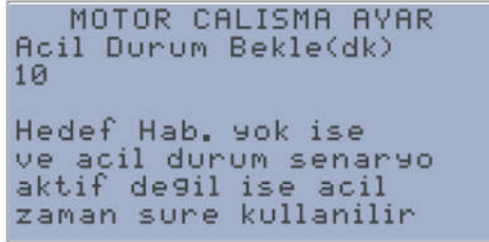

Şekil 3.7 Acil durum senaryosu bekleme süresi giriş ekranı

Acil Durum Çalışma Süresi (Dk)


Çalışma modu 1(Depo Doldurma) olarak seçilmiş ve hedef ile haberleşme sağlanamıyorsa, acil senaryo modunun aktif olmaması durumunda motor belirli süreler ile çalışır ve durur. Motorun çalışma süresi buradan girilir. Sürelerin birimi dakika'dır. Max:300dk Min:10dk.



Cihaz hedef ile haberleşme hatasına düştüğünde acil durum senaryoları işletilir. Eğer Acil senaryo aktif değil ise acil durum bekle ve acil durum çalış süreleri haberleşme sağlanana kadar devam eder.

SCADA Linkleme Aktif


Bu mod, Çalışma modunun 1 (Depo Doldurma) seçilmesi durumunda doldurulmak istenen hedef deponun seviye bilgisinin SCADA tarafından cihaza linklemesinin yapılacağı durumlarda kullanılır (Şekil 3.8). Bu seçenek pasif ve hedef ip bilgileri tanımlı ise cihaz hedef ile kendi haberleşmeye çalışır. SCADA haberleşmesinin aktif olduğu durumlarda 10 dakika içerisinde linklemenin yapılmadığı durumlarda, (Hedef IP tanımlı ise) cihaz hedef seviyeyi SCADA linklemesinden bağımsız olarak kendisi okur. SCADA linklemesi başarılı bir şekilde kurulduğunda hedef seviye SCADA linki üzerinden okunmaya devam edilir.

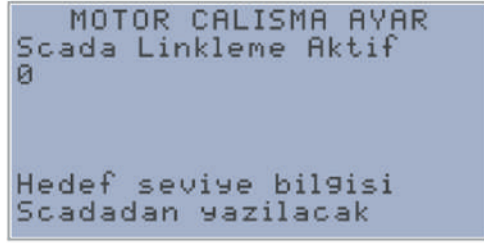

Şekil 3.8 SCADA Linkleme seçim ekranı

Basınç 2'ye göre çalışma

Çalışma modunun 2 seçilmesi durumunda (Hidrofor Mod) Hidrofor modu basınç sensörlerinden aldığı veriye göre çalışır. Bu referans basıncın 2. Basınç sensöründen okunan veri olarak tanımlanması istenir ise bu kısmın aktif edilmesi gerekir (Şekil 3.9). Bu durumda hidrofor modu referans basıncı 2. Basınç Sensörü olacaktır.

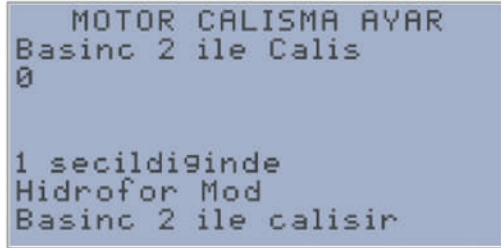


Şekil 3.9 Basınç 2 çalışma seçim ekranı

Log Hafızası Temizleme

Log hafıza temizleme işlemi bu ekrandan gerçekleştirilir.

Antiblokaj Modu Aktif Etme Ekranı

Soğuk havalarda hattaki suyun donmaması adına kullanılan antiblokaj modunun aktif edildiği kısımdır. Burası aktif edildiğinde sistem otomatik modda ise her 90 dakikada 5 dakika çalışır. Şekil 3.10'da Antiblokaj Mod Ekranı verilmiştir.

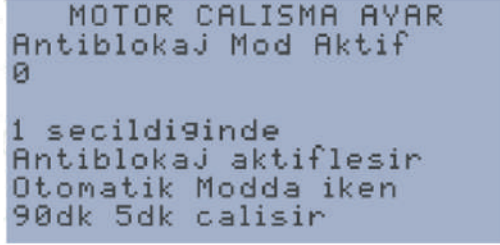


Şekil 3.10 Antiblokaj Mod Ekranı

4. MOTOR KORUMA AYARLARI EKRANI

Aqua Cnt bünyesinde, cihaza bağlı sensör ve ölçüm arabirimleri ile hem motoru hem de olası arızaları engellemek için koruma modları oluşturulmuştur. Analog değerler tanımlanan süre boyunca aşıldığında cihaz, ilgili analog girişe göre tanımlanan hataya düşer ve motoru durdurur. Hataların oluşabilmesi için minimum ve maksimum seviye değerlerinin tanımlı ve 0 dan büyük olması gerekmektedir.

Minimum Su Seviyesi Koruması

Çalışma senaryosunda Su seviye 1 sensörü tanımlı ise, motorun bulunduğu kuyunun seviyesi veya beslendiği deponun seviyesi bu değerin altına düşerse motor durdurur. Değer cm olarak tanımlanır (Şekil 4.1).

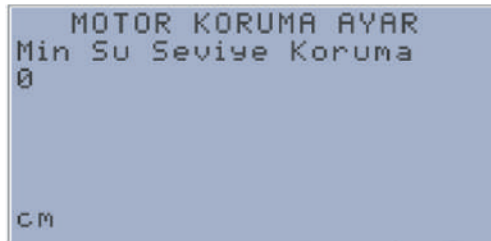


Şekil 4.1 Minimum Su Seviye Koruması Giriş Ekranı

Maksimum Su Seviyesi Koruması

Minimum Su seviye alarmı oluştuğunda, su yüksekliği maksimum su koruma seviyesine ulaştığında alarm resetlenir ve motor çalışmaya devam eder. Değer cm olarak tanımlanır.

Minimum Akım Koruması

Enerji analizörünün kullanıldığı durumlarda, motorun çektiği akım bu değerin altına düşerse motor durdurulur. Değer $\text{Amper} \times 10$ olarak yazılır (Şekil 4.2). Örneğin minimum koruma akımı 10.5A ise 105 yazılır.

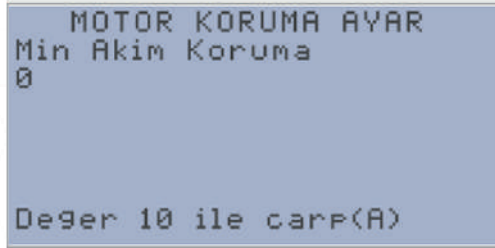


Şekil 4.2 Minimum Akım Koruması Giriş Ekranı

Maksimum Akım Koruması

Enerji analizörünün kullanıldığı durumlarda, motorun çektiği akım bu değerin üzerine çıkarsa motor durdurulur. Değer $\text{Amper} \times 10$ olarak yazılır. Örneğin maksimum koruma akımı 50.2A ise 502 yazılır.

Minimum Basınç Koruması

Çalışma senaryosunda Basınç 1 sensörü tanımlı ise, Motor çalışırken basınç değeri bu kısımda tanımlanacak (Şekil 4.3) minimum basınç değerinin altına düşerse motor durdurulur. Değeri $\text{Bar} \times 100$ olarak yazılır. Örneğin 3.48 bar 348 olarak yazılır.

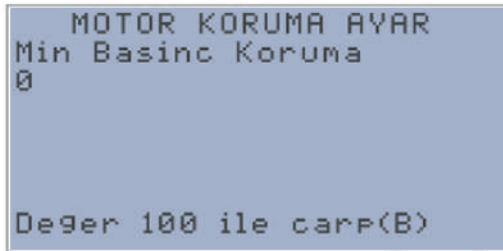


Şekil 4.3 Minimum Basınç Koruması Giriş Ekranı

Maksimum Basınç Koruması

Çalışma senaryosunda Basınç 1 sensörü tanımlı ise, Motor çalışırken basınç değeri bu kısımda tanımlanacak maksimum basınç değerinin üzerine çıkarsa motor durdurulur. Değeri $\text{Bar} \times 100$ olarak yazılır. Örneğin 6.54 bar 654 olarak yazılır.

Minimum Debi Koruma

Çalışma senaryosunda Debi 1 sensörü tanımlı ise, Motor çalışırken debi değeri bu kısımda tanımlanacak (Şekil 4.4) minimum debi değerinin altına düşerse motor durdurulur. Değeri $m^3/h \times 10$ olarak yani $10.5 m^3/h$ 105 olarak tanımlanır.

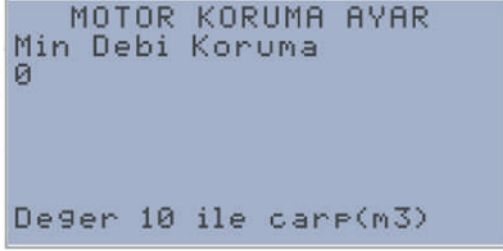


Şekil 4.4 Minimum Debi Koruması Giriş Ekranı

Maksimum Debi Koruma

Çalışma senaryosunda Debi 1 sensörü tanımlı ise, Motor çalışırken debi değeri bu kısımda tanımlanacak maksimum debi değerinin üzerine çıkarsa motor durdurulur. Değeri $m^3/h \times 10$ olarak tanımlanır. Örneğin $20.5 m^3/h$ 205 olarak tanımlanır.

Minimum Voltaj Koruma

Enerji analizörünün kullanıldığı durumlarda, motorun voltajı bu değerın altına düşerse motor durdurulur. Değeri $Volt \times 10$ olarak yazılır (Şekil 4.5). Örneğin minimum koruma voltajı 280V ise 2800 yazılır.

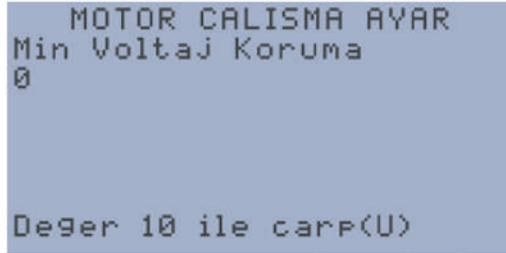


Şekil 4.5 Min Voltaj Koruma Ekranı

Maksimum Voltaj Koruma

Enerji analizörünün kullanıldığı durumlarda, motorun voltajı bu değerın üzerine çıkarsa motor durdurulur. Değeri $Volt \times 10$ olarak yazılır. Örneğin maksimum koruma voltajı 382V ise 3820 yazılır.

Su Seviye Koruma Zaman

Su seviye alarımının tahammül süresinin saniye cinsinden girildiği ekrandır. Su Seviyesi alt ve üst limitlerle belirlenen bölgenin dışına çıkarsa sistem burada girilen süre kadar bekler ve alarm verir. Şekil 4.6'da Su Seviye Koruma Zaman Ekranı verilmiştir.

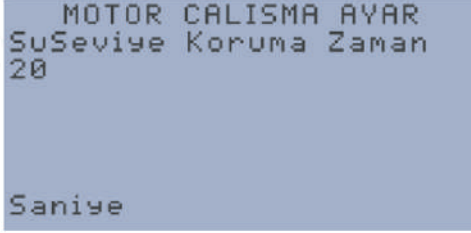

Şekil 4.6 Su Seviye Koruma Zaman

Akım Koruma Zaman

Akım alarımının tahammül süresinin saniye cinsinden girildiği ekrandır. Akım değeri alt ve üst limitlerle belirlenen bölgenin dışına çıkarsa sistem burada girilen süre kadar bekler ve alarm verir.

Basınç Koruma Zaman

Basınç alarımının tahammül süresinin saniye cinsinden girildiği ekrandır. Basınç değeri alt ve üst limitlerle belirlenen bölgenin dışına çıkarsa sistem burada girilen süre kadar bekler ve alarm verir.

Debi Koruma Zaman

Debi alarımının tahammül süresinin saniye cinsinden girildiği ekrandır. Debi değeri alt ve üst limitlerle belirlenen bölgenin dışına çıkarsa sistem burada girilen süre kadar bekler ve alarm verir.

Voltaj Koruma Zaman

Voltaj alarımının tahammül süresinin saniye cinsinden girildiği ekrandır. Voltaj değeri alt ve üst limitlerle belirlenen bölgenin dışına çıkarsa sistem burada girilen süre kadar bekler ve alarm verir.

Alarm ve Uyarılar Ekranı

AQUA'da cihaz içerisinde tanımlanan ayarlar bu ekranda görünür

Alarmlar 3 defa 15dk ara ile kendini resetler. Bir alarm ard arda 3'ten fazla oluřtu ise kalıcı alarm oluřur ve bu alarmın kullanıcı tarafından manuel olarak resetlemesi gerekmektedir.

(řekil 4.7). Tanımlanmış ayarların listesi Tablo 4.1'de verilmiştir.



řekil 4.7 Alarm ve Uyarılar Ekranı

ALARM	AÇIKLAMA
Akım Alarm	Akım Motor Korumada tanımlanan değerin dışında
Basınç Alarm	Basınç Motor Korumada tanımlanan değerin dışında
Debi Alarm	Debi Motor Korumada tanımlanan değerin dışında
Motor Calisma Hata	Motora start verildiđi halde 30sn çalışıyor bilgisi gelmiyor
Motor Termik Hata	Motor sigortası kurulu değilse, veya sürücü hazır değilse
Su Seviye Alarm	Su seviyesi Motor Korumada tanımlanan değerin dışında
Analizör Hab. Hata	Akım hata tanımlı ve analizör ile haberleşme yok
Debimetre Hab. Uyarı	Debi alarm tanımlı değil ve debimetre haberleşme yok
Analizör Hab. Uyarı	Akım hata tanımlı değil ve analizör ile haberleşme yok
Pil Sıcaklık Düşük	Pil ntc değeri 0 C altında
Pil Sıcaklık Yüksek	Pil ntc değeri 45 C üzerinde
Hafızaya Ulaşılamıyor	Log hafızasına ulaşılıyor ise lütfen servise gönderin
AdcKanal1 Ulaşılamıyor	Analog kanal 1 ulaşılıyor ise lütfen servise gönderin
AdcKanal2 Ulaşılamıyor	Analog kanal 2 ulaşılıyor ise lütfen servise gönderin
AdcKanal3 Ulaşılamıyor	Analog kanal 3 ulaşılıyor ise lütfen servise gönderin
SurucuElModCalisiyor	Motor a çalış çıkışı verilmeden çalışıyor giriři geliyor
Dusuk Guc Modu Aktif	Pil gücü zayıf ve harici besleme yok ise
Voltaj Alarm	Voltaj Motor korumada tanımlanan değerin dışında
Giriř Besleme Voltajı	Giriř Besleme Voltajı Düşük
Pil Kapalı	Pil Kapalı Durumda

Tablo 4.1 Alarm Listesi

MODBUS RTU Ayar Ekranı

Bu kısımda Analizör ve Debimetre ile kurulacak RS-485 modbus haberleşme ayarları belirtilir (Şekil 4.8). Ayarlar aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

- Haberleşme ayarları 9600/8/N
- Debimetre modbus id: 1
- Analizör modbus id: 2

```
MODBUS RTU AYAR
Baud 9600 N 8 1
Debimetre Adres 1
Debimetre Ayar Sayfa
M63 M62 M46 M26
Analizor Adres 2
Analizor Ayar Sira
>^>vvvvv> ayar <<>v<
```

Şekil 4.8 MODBUS RTU Ayar Ekranı


Hakkında Ekranı ve Test Ekranı

Hakkında ekranında AQUA cihazının üreticisi, AQUA'ya ait donanım, yazılım versiyonları, Statik IP bilgisi, imei numaraları ve cihaz seri no bilgileri bulunmaktadır (Şekil 4.9).

```
---HAKKINDA---
www.koru1000.com
Envest Enerji LTD STI
Tel: 444 51 29
HW: V1.1 SW:V1.05
IP:
IMEI:
SeriNO: 17105985
```

Şekil 4.9 Hakkında Ekranı

Test ekranında cihazın dış ortam ile olan fiziksel bağlantıları test edilir. Bu işlem için özel bir test cihazı ve şifre gerekli olup bu testler üretici tarafından yapılmaktadır (Şekil 4.10).

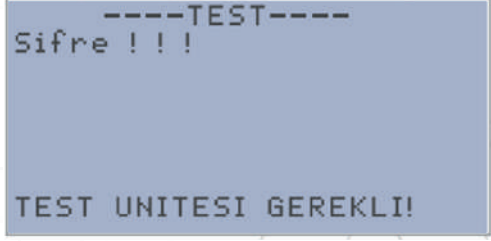

```
----TEST----  
Sifre !!!  
  
TEST UNITESI GEREKLI!
```

Şekil 4.10 Test Ekranı

MODBUS TCP Haberleşme Tablosu

AQUA bünyesinde GSM 2G Modem bulunmaktadır. Modbus TCP haberleşme protokolü AQUA'da standart olarak bulundurulur. AQUA aynı anda 5 adet sorguya kadar cevap verebilmektedir.

Aynı anda sadece 1 sorgu işlemi var ise sorgu aralıkları 1sn ve üzeri olmalıdır. Hem SCADA sorgusu hem de hedef depo seviyesi sorgusu yapan noktalardaki haberleme süresi minimum 15sn olmalıdır.

Tek sorguda 64 adet word register sorgusuna cevap verebilmektedir. Sorgularda standart Modbus TCP portu olan 502. port kullanılmaktadır.

Aktif olarak FC3, FC6, FC16 ve FC22 numaralı modbus komutlarına cevap verir. Modbus Adres tablosu aşağıdaki gibidir.

Control Word2 ve sonraki register değerleri kalıcı hafıza içinde tutulmaktadır.

Register Adresi	Register İsim	Tip	Çarpan	Açıklamalar
0	L1 Voltaj	WORD	/10	
1	L1 Akım	WORD	/10	
2	L2 Voltaj	WORD	/10	
3	L2 Akım	WORD	/10	
4	L3 Voltaj	WORD	/10	
5	L3 Akım	WORD	/10	
6	Anlık Ortalama Akım	WORD	/10	
7	Cosφ	WORD	/10	
8	Anlık Güç	WORD	/10	
9	Şebeke Frekans	WORD	/10	
10	Toplam Debimetre	FLOAT		
11				
12	Toplam Aktif Güç	DWORD		
13				
14	Toplam Reaktif Güç	DWORD		
15				
16	Dijital Girişler			
17	Debi-1 m3/h	WORD	/10	
18	Debi -2 m3h/h	WORD	/10	
19	Basınç -1 bar	WORD	/100	
20	Basınç -2 bar	WORD	/100	
21	Seviye -1 cm	WORD		
22	Seviye -2 cm	WORD		
23	Pil Seviye %	WORD		
24	RTC Tarih Saat (EPOCH TIME)	DWORD		GSM Üzerinden Güncellenir Unix timestamp formatındadır
25				
26	Uyarılar -1	WORD		Detaylar Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir
27	Uyarılar -2	WORD		Detaylar Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir
28	Alarmla -1	WORD		Detaylar Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir
29	Alarmlar-1	WORD		Detaylar Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir
30	StatusWord			Detaylar Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir
31	Besleme Voltajı	WORD	/10	Detaylar Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir
32	NIC PİL Sıcaklık	WORD	/10	Gerçek Sıcaklık Değeri

33	Hedef Besleme Seviye			
34	Dinamik Seviye			
35	Statik Seviye			
36	NPSH			
37	Dijital Çıkışlar			
38	ControlWord-1			
39	ControlWord-2			
40	Modor Sürücü Çıkışı HZ	X10		
41	Sensör Montaj Derinlik			
42	Pompa Montaj Derinlik			
43	Çalışma Mod			0-Serbest Çalışma 1-Hedef Seviye 2-Hidrofor 3-Basınç PI
44	Motor Çalış Çıkışı			
45	Su Seviye Koruma Zaman			
46	Akım Koruma Zaman			
47	Voltaj Koruma Zaman			
48	Basınç Koruma Zaman			
49	Debi Koruma Zaman			
50	PI Timer			
51	Motor Koruma Min. Voltaj			
52	Motor Koruma Max. Voltaj			
53	Hedef Besleme IP-1			
54	Hedef Belirleme IP-2			
55	Hedef Belirleme IP-3			
56	Hedef Belirleme IP-4			
57	Hedef Besleme Modbus Adres			Hedef adres 10000'den yüksek ise adres float okunacaktır
58	Hedef Besleme Modbus ID			Hedef cihaz Aqua ise ID3 GİRİNİZ
59	Hedef Besleme Modbus Port			Hedef cihaz Aqua ise Port 502 giriniz
60	Hedef Minimum Su seviye			
61	Hedef Maksimum Su seviye			
62	Min.Su Basınç		X100	1 bar 100 olarak yazılır
63	Max.Su Basınç		X100	1 bar 100 olarak yazılır
64	Motor Surucu Max.Referans Set			
65	ACIL_SENARYO_BEKLEME_SURE			
66	ACIL_SENARYO_CALIŞMA_SURE			
67	Basınç PI Set			
68	Motor Koruma Su Seviye Min.			

69	Motor Koruma Su Seviye Maks.			
70	Motor Koruma Akım Min.	X10		
71	Motor Koruma Akım Maks.	X10		
72	Motor Koruma Basınç Min.	X100		
73	Motor Koruma Basınç Maks.	X100		
74	Motor Koruma Debi Min.	X10		
75	Motor Koruma Debi Maks.	X10		
76	Debi-1 SET			
77	Debi -2 SET			
78	Basınç-1 SET			
79	Basın.-2 SET			
80	Seviye-1 SET			
81	Seviye -2 SET			
82	Debi1Giriş			
83	Debi2Giriş			
84	Basınç1giriş			
85	Basınç2Giriş			
86	Seviye1giriş			
87	Seviye2Giriş			
88	Motor Termik Giriş			
89	Motor Çalışıyor Giriş			
90	Debi metre pulsÇarpanı			
91	Debi metre Tip Seçim			0-Longrun 1-krohne ifc 50 2-krohne ifc 300 3- Enelsan
92	Analizör Tip Seçim			
93	SSR Giriş			
94	Log Tutma Sıklığı DK			

Bit	Uyarı Word 1	Uyarı Word 2
0	Analizör Hab. Uyarı	Yedek
1	Debimetre Hab. Uyarı	Yedek
2	Log Bir Tur Döndü	Yedek
3	Lcd Bağlı Değil	Yedek
4	Flash Hafızaya Ulaşılamıyor	Yedek
5	ADC Kanal1 Ulaşılamıyor	Yedek
6	ADC Kanal2 Ulaşılamıyor	Yedek
7	ADC Kanal3 Ulaşılamıyor	Yedek
8	Sürücü El Modda Çalışıyor	Yedek
9	Pil kapalı	Yedek
10	Yedek	Yedek
11	Yedek	Yedek
12	Yedek	Yedek
13	Yedek	Yedek
14	Yedek	Yedek
15	Yedek	Yedek

Bit	Alarm Word 1	Alarm Word 2
0	Motor Çalışma Hata	Yedek
1	Motor Termik Hata	Yedek
2	Su Seviye Alarm	Yedek
3	Akım alarm	Yedek
4	Debi Alarm	Yedek
5	Basınc Alarm	Yedek
6	Analizör. Hab. Hata	Yedek
7	Debimetre Hab hata	Yedek
8	SSR Hata	Yedek
9	Giriş Voltaj Yüksek	Yedek
10	Voltaj Alarm	Yedek
11	Yedek	Yedek
12	Yedek	Yedek
13	Yedek	Yedek
14	Yedek	Yedek
15	Yedek	Yedek

Bit	Status Word 1	Status Word 2
0	Besleme var	Yedek
1	Pil şarj oluyor	Yedek
2	Hedefle Hab. Var	Yedek
3	Alarm Var	Yedek
4	Sistem Otomatikte	Yedek
5	Motor Çalışıyor	Yedek
6	Pil Sıcaklık Düşük	Yedek
7	Pil Sıcaklık Yüksek	Yedek
8	Motor Antiblokaj'da Çalışıyor	Yedek
9	Yedek	Yedek
10	Yedek	Yedek
11	Yedek	Yedek
12	Yedek	Yedek
13	Yedek	Yedek
14	Yedek	Yedek
15	Yedek	Yedek

Bit	Control Word 1	Control Word 2(Kalıcı hafıza)
0	Alarm Reset	Otomatik
1	Man Çalış/Dur	Hedef Depo Seviyeyi Scada Yazacak
2	Flash Log Hafıza Temizleme	Acil Durum Senaryo Aktif
3	Link No Error	Düşük Güç Modu Aktif
4	AQUA Restart	Analizör Bağlı
5	Çıkış Enerjisini Kes	Basınç 2'ye Göre Çalış
6	Yedek	Antiblokaj Aktif
7	Yedek	Yedek
8	Yedek	Yedek
9	Yedek	Yedek
10	Yedek	Yedek
11	Yedek	Yedek
12	Yedek	Yedek
13	Yedek	Yedek
14	Yedek	Yedek
15	Yedek	Yedek

*Donanım versiyon 1.2 ve üzeri için geçerlidir.



Pil enerjisi tükendiği zaman koruma moduna geçer ve enerji üretmez. Cihazın harici bir güç kaynağı ya da güneş paneli ile beslendiği durumlarda şarj için pile uygulanan akım ve voltajın yeterli miktara gelmesi durumunda pil otomatik olarak koruma konumundan çıkış yapar..

Pil 0-45 santigrat derece arasında ise besleme gerilimi >21V DC, akımı >1A ise şarj olma koşulları gerçekleşmiş demektir...

Pil sıcaklık sensörü gerekli midir?

Pilin şarj olması için uygun sıcaklığı sağlanmış olması gereklidir. Sıcaklık sensörünün takılı olmadığı pillerde düşük sıcaklık

Besleme

AQUA besleme voltajı 24V DC ve min 2.5A dir. 24V DC güç kaynağından veya güneş panelinden besleme yapılabilir. Dahili pilin tam kapasite ile şarj olması için pil voltaj girişinin minimum 21V DC olması gerekmektedir.

Çıkış

AQUA çıkış klemenslerinden 24V DC ve 500mA e kadar çıkış verebilmektedir. Çıkış voltajı olmadığı durumlarda içerisinde bulunan dahili cam sigorta kontrol edilmelidir.

RS485

AQUA harici haberleşmeli debimetre ve cihazda tanımlı analizörler ile haberleşme bu port üzerinden yapmaktadır.

Dijital Girişler

AQUA üzerinde 4 adet 24V DC opto coupler giriş bulunmaktadır

Dijital Çıkışlar

AQUA üzerinde 2 adet Röle NO kontak çıkışı bulunmaktadır.

Analog Girişler

AQUA üzerinde 3 adet 16bit 4-20mA girişi bulunmaktadır. Girişler 24V DC voltaj ve yüksek akım korumalıdır.

Analog Çıkış

AQUA üzerinde 1 adet 12bit 4-20mA Analog referans çıkışı bulunmaktadır.



Analog Çıkışta, motor çalışmaz iken 4mA değer üretilir. Motor çalışmaya başladığında “motor sürücü çıkış” referansında ayarlı olan değeri oranında çıkış üretilir.

NOTLAR



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Envest Enerji ve Su Teknolojileri Ltd. Şti.

Merkez : Altınoluk Mh. Fatih Sultan Mehmet Blv.
No: 72/2 38050 Melikgazi/KAYSERİ
Ar-Ge Ofis : Erciyes Teknopark Tekno-1 Binası No:61/24
Melikgazi/KAYSERİ
Telefon : 0 352 224 01 82
7/24 Destek : 0 533 205 20 38
E-posta : satis@envest.com.tr
Web : www.envest.com.tr